

Viktig information!

Dags för byte av vattenmätare



ÖSTRA
GÖINGE



OSBY
KOMMUN

Dags för byte av din vattenmätare

Det är dags att byta vattenmätare i din fastighet. Anledningen till bytet är att säkerställa att mätaren fungerar som den ska och att ni som kund blir debiterad för rätt förbrukning. Vi byter ut vattenmätaren ungefär vart tionde år, enligt gällande föreskrifter.

Den nya mätaren som sätts in är en Ultraljudsmätare, som bland annat är förberedd för fjärravläsning av vattenförbrukningen. Den har dessutom inbyggd läckagevarning. Detta är bra för dig som kund, eftersom eventuell läcka eller rinnande toalettstol kan upptäckas i ett tidigt skede.

Fastighetsägarens ansvar

Vattenmätaren ägs av VA-huvudmannen. Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte utsätts för åverkan eller frost, samt att mätarplatsen uppfyller kraven på säkerhet och tillgänglighet.

Om ni som fastighetsägare inte är på plats vid inbokad tid eller inte har åtgärdat mätarplatsen vid det aktuella tillfället i enlighet med denna folder kommer ni att debiteras för förgävesbesök, enligt gällande va-taxa. Utsatt tid ombokas endast om det finns en inplanerad åtgärd.

Det är för din egen skull

Vattenmätarbytet och uppmaningen att se över platsen runt mätaren, är till för din egen skull. Dels för att vi ska kunna garantera en rättvisande debitering, dels för att vi ska kunna genomföra mätarbytet på ett säkert sätt utan att riskera vattenskador i fastigheten.


Vattenskador kan kosta dig mycket tid och pengar. Åtgärda eventuella brister innan det är försent och skadan redan är ett faktum! Se nödvändiga åtgärder som en investering som ökar säkerheten.

Innan mätarbytet

Innan vi kommer och utför vattenmätarbytet bör du kontrollera din mätarplats på dessa tre punkter:

Vattenmätarkonsol

Vattenmätaren ska sitta monterad i en vattenmätarkonsol. Konsolen gör att installationen blir stabil och att det inte blir någon påverkan på vattenrören och att risken för läckage därigenom minimeras vid mätarbyten. Konsolen ska vara fast förankrad. Den kan monteras vertikalt på ledningen om det krävs.

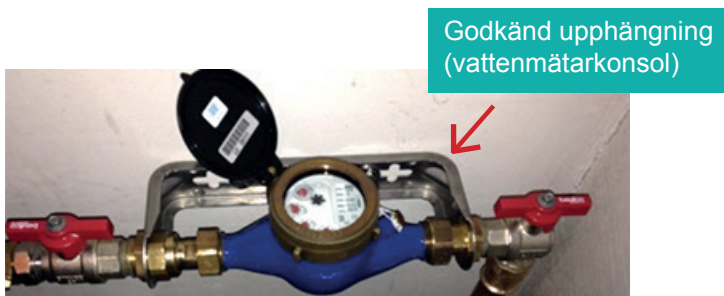

Avstängningsventiler

Avstängningsventiler ska finnas både före och efter mätaren. Det är viktigt att kontrollera att ventilerna fungerar innan mätarbytet. Dessa måste ju även fungera för att du som fastighetsägare snabbt ska kunna stänga av vattnet vid en eventuell vattenläcka i huset. Dessutom gör det vårt arbete med att byta din vattenmätare smidigare och utan risk att blöta ner i huset. Flertalet försäkringsbolag kräver att det finns godkända och fungerande avstängningsventiler.

Gör så här för att kontrollera avstängningsventiler:

- Stäng ventilen innan mätaren (mellan mätaren och inkommande vattenledning) och öppna en kran. Om "kugghjulet" i mätaren inte snurrar och inget vatten rinner fungerar ventilen.
- Kontrollera även ventilen efter mätaren på samma sätt som är beskrivet ovan.


Mätarplatsen

Det ska vara lätt att komma åt vattenmätaren. Inbyggda eller blockerade mätare måste göras åtkomliga för vår personal vid mätarbytet.

Ej godkänd måtarplats

Bilden visar ett exempel på en måtarplats som inte är godkänd.

- Vattenmätarkonsol (upphängningskonsol) saknas.
- Avstängningsventilerna är av äldre modell.
Dessa bör bytas på grund av att de inte stänger helt.

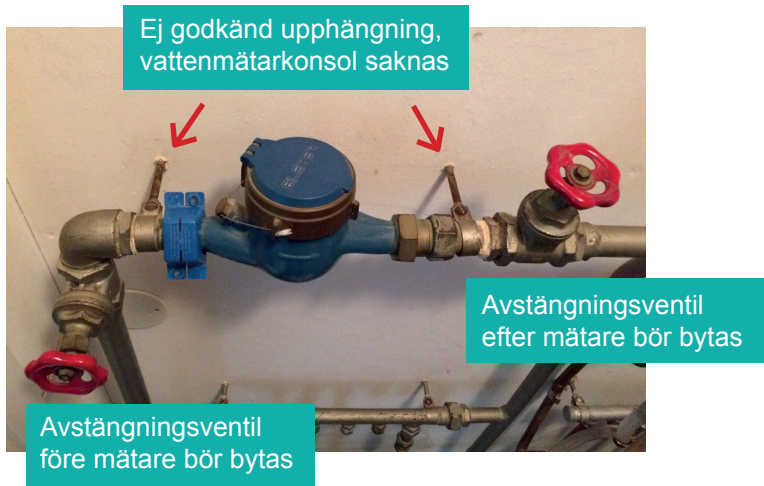

Godkänd måtarplats

Bilden visar ett exempel på en måtarplats som är godkänd.


- Vattenmätarkonsol finns.
- Avstängningsventiler finns, både före och efter vattenmätaren.



Ej godkänd mätarplats under varmvattenberedare

Bilden visar ett exempel på en mätarplats under varmvattenberedare som inte är godkänd.

- Vattenmätarkonsol saknas.
- Avstängningsventil före mätaren är av äldre modell. Den bör bytas på grund av att den inte stänger helt.
- Avstängningsventil efter mätaren saknas.

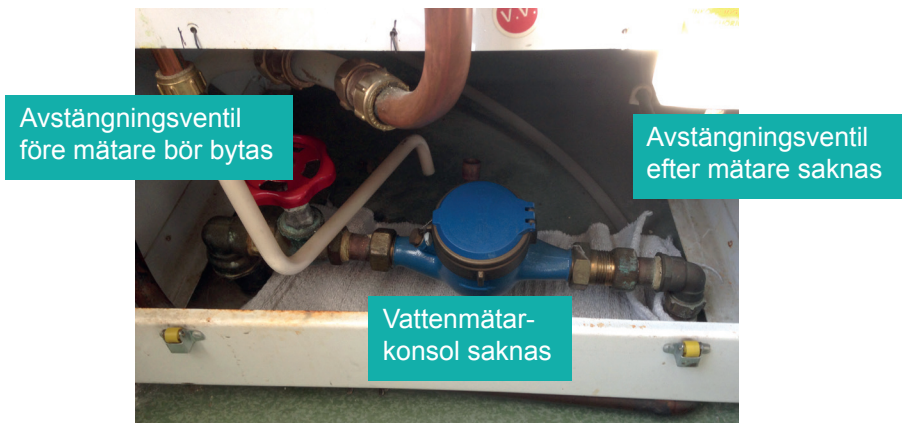

Godkänd mätarplats under varmvattenberedare

Bilden visar ett exempel på en mätarplats under varmvattenberedare som är godkänd.

- Ordentligt fastsatt vattenmätare i konsol.
- Avstängningsventiler finns, både före och efter vattenmätare.



Ej godkänd ventil!

Har du en LK580 ventil/konsol?

LK580 ventil/konsol är en äldre modell av ventil/konsol, som finns i anslutning till vissa vattenmätare. Denna typ av ventil/konsol har visat sig ha farliga brister i konstruktionen, som kan orsaka omfattande vattenskador vid stängning av ventilerna.

Kontrollera att din avstängningsventil inte är av typen LK580 ventil/konsol. Om du har en ventil/konsol av den typen, ber vi dig kontakta en VVS-firma för byte till en annan modell. Detta ska göras innan vi gör vattenmätarbytet hos dig.



Frågor om mätarbytet

- **Varför ska jag göra ordning platsen där min vattenmätare sitter?**

Enligt ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning) ska mätarplatsen vara godkänd av VA-huvudmannen. Kraven på mätarplatsen grundar sig på att mätarbyte ska kunna genomföras utan risk för skador på fastigheten eller dess vatteninstallation och följer den standard som Svenskt Vatten tagit fram.

- **Vad kostar det? Vem ska betala?**

Vattenmätaren ägs av VA-huvudmannen. Som fastighetsägare ansvarar du för att mätarplatsen uppfyller ställda krav. Ev. åtgärder som krävs, bekostas av fastighetsägaren.

- **Berör detta mig?**

Om det finns brister (avsaknad av fungerande ventil/-er, konsol) är det fastighetsägarens ansvar att åtgärda bristerna på sin bekostnad.

- **Vad ska jag göra?**

Kontakta SBVT om du är osäker på vad som behöver åtgärdas. Kontakta en VVS-montör för kostnadsförslag/beställning av arbete som ev. erfordras.



Tid för mätarbytet

Inom kort kommer du att få en tid för byte av vattenmätaren.

Vänligen, se över att de saker som nämnts är kontrollerade och eventuellt åtgärdade till det datumet.

Om du inte har möjlighet att åtgärda eventuella brister innan tiden för mätarbytet (eller har andra frågor), kontakta SBVT:s mätartekniker på telefon 010-211 97 58, vardagar kl. 07.30-15.30, så bokas en ny tid in.

Har du redan en godkänd mätarplats? Kontakta oss så bokar vi en tid för mätarbyte som passar dig.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill boka om tiden för mätarbytet, kontakta SBVT:s mätartekniker på telefon 010-211 97 58, vardagar kl. 07.30–15.30.

Har du andra frågor om kommunalt VA kan du kontakta SBVT:s kundtjänst på telefon 010-211 97 80.



*På uppdrag av Osby kommun och Östra
Göinge kommun sköter SBVT AB (Skåne
Blekinge Vattentjänst AB) driften av
kommunernas VA-anläggning.*